


UWAGA:

Kable 0,4 kV układać w ziemi na głębokość 0,7m na podsypce z piasku, przy skrzyżowaniu z inną infrastrukturą podziemną kabel należy prowadzić w rurze typu DVK Ø75 układając 0,5m więcej z każdej strony. Na całej długości kabla układać płaskownik ocynkowany 30x4mm.

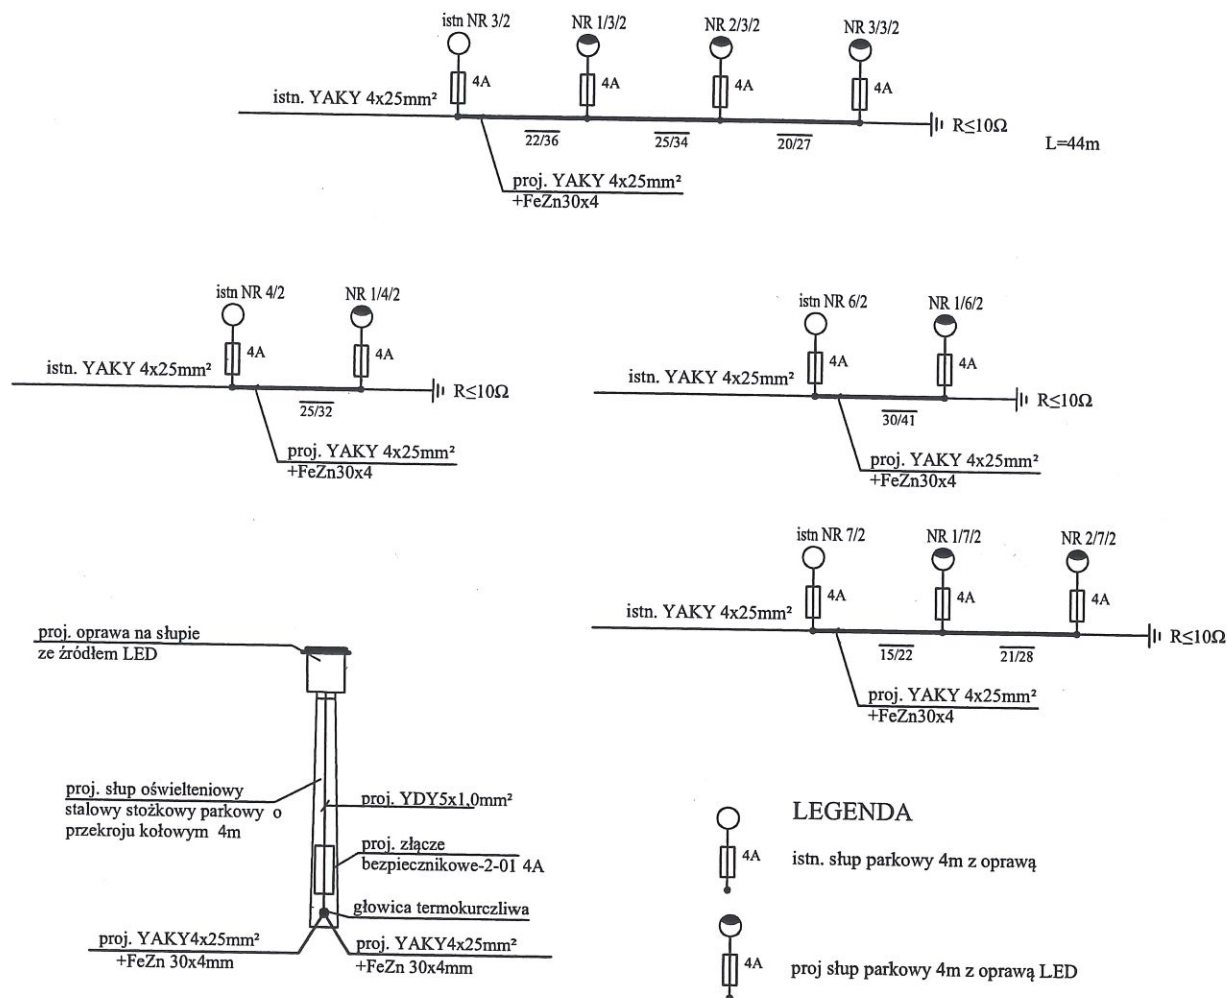

Projekt został sprawdzony pod względem zgodności z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci oświetlenia

ulic: OSIEIAK/1081/23.05.2017

znak: 23.05.2017

z dnia 23.05.2017

Sprawdzenie jest ważne do dnia ważności WP

Szczecin, dnia 18.07.2017

ENEA Oświetlenie sp. z o.o.

Andrzej Koropecki
Kierownik
Kierownik

SCHEMAT IDEOWY OŚWIETLENIA PARKOWEGO
SAMOCZYNNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

OBIEKT OŚWIETLЕНИЕ PARKOWE
ZIELEŃCA IMIENIA W. PAWŁOWSKIEGO
SZCZECIN ul. BRODZIŃSKIEGO dz. nr 12

Rodzaj opracowania: SCHEMAT IDEOWY OŚWIETLENIA PARKOWEGO				INWESTOR: Gmina Szczecin
Imię i Nazwisko	Podpis:	Data:		
Projektował: mgr inż. MAREK KUBICKI		07.2017		Skala: Nr Rys. 2
nr upr. ZAP/0123/POOE/13				
Opracował:				
Sprawdził:				
nr upr.				