


Tablica sterowania
oświetleniem
TSO

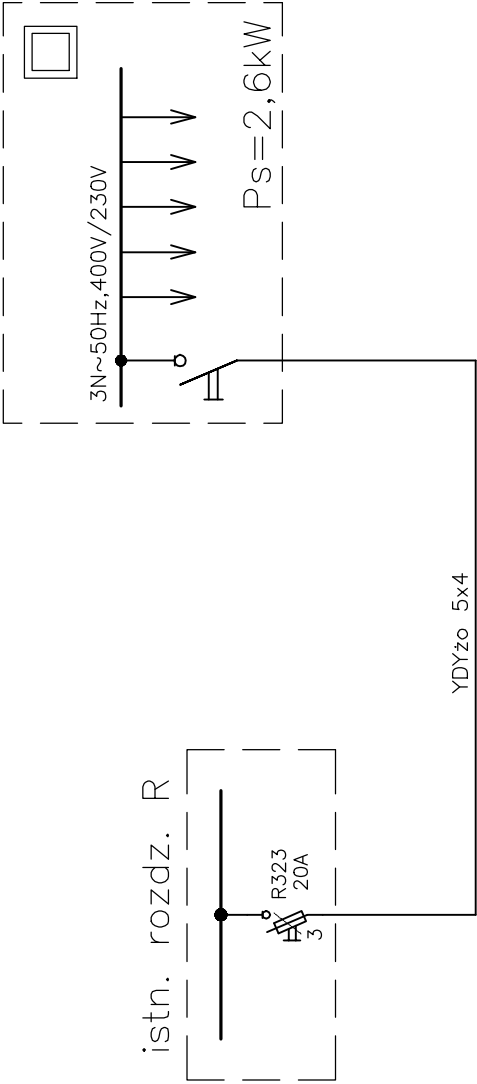

Ochrona przeciwporażeniowa:
II klasa izolacji

Układ sieci TN–S

Obiekt : <i>Oświetlenie i sieci elektryczne w Parku Kasprowicza w Szczecinie –etap II</i>			
Adres : Szczecin, ul. Wyspiańskiego, ul. Fatata, ul. Słowackiego dz. 1, 6, 3/3, 3/6, 3/7 obr. 2139; dz. 116, 117, 119 obr. 2140; dz. 1/3 obr. 1022;			
Inwestor : Gmina Miasto Szczecin, 70–496 Szczecin, pl. Armii Krajowej 1			
PRACOWNIA PROJEKTOWA ”ELEKTROPLAN” ul. Królowej Korony Polskiej 25 tel./fax.: 091–4220115 e–mail: elektroplan@komako.com.pl			
Proj.	inż. R.Stachowicz	135/Sz/81	
Oprac.	mgr inż. M.Czaplicki		
Oprac.	mgr inż. M.Mazurkiewicz		
Spr.	mgr inż. D.Wisniewski	ZAP/0119/PWOE/04	
Temat rys.: Oświetlenie Teatru Letniego Schemat strukturalny zasilania tabliczki TSO			
Branża : ELEKTRYCZNA			
Data :	Skala :	Faza. :	Nr rys. :
05.2007	—	PB	01 Ark. –