


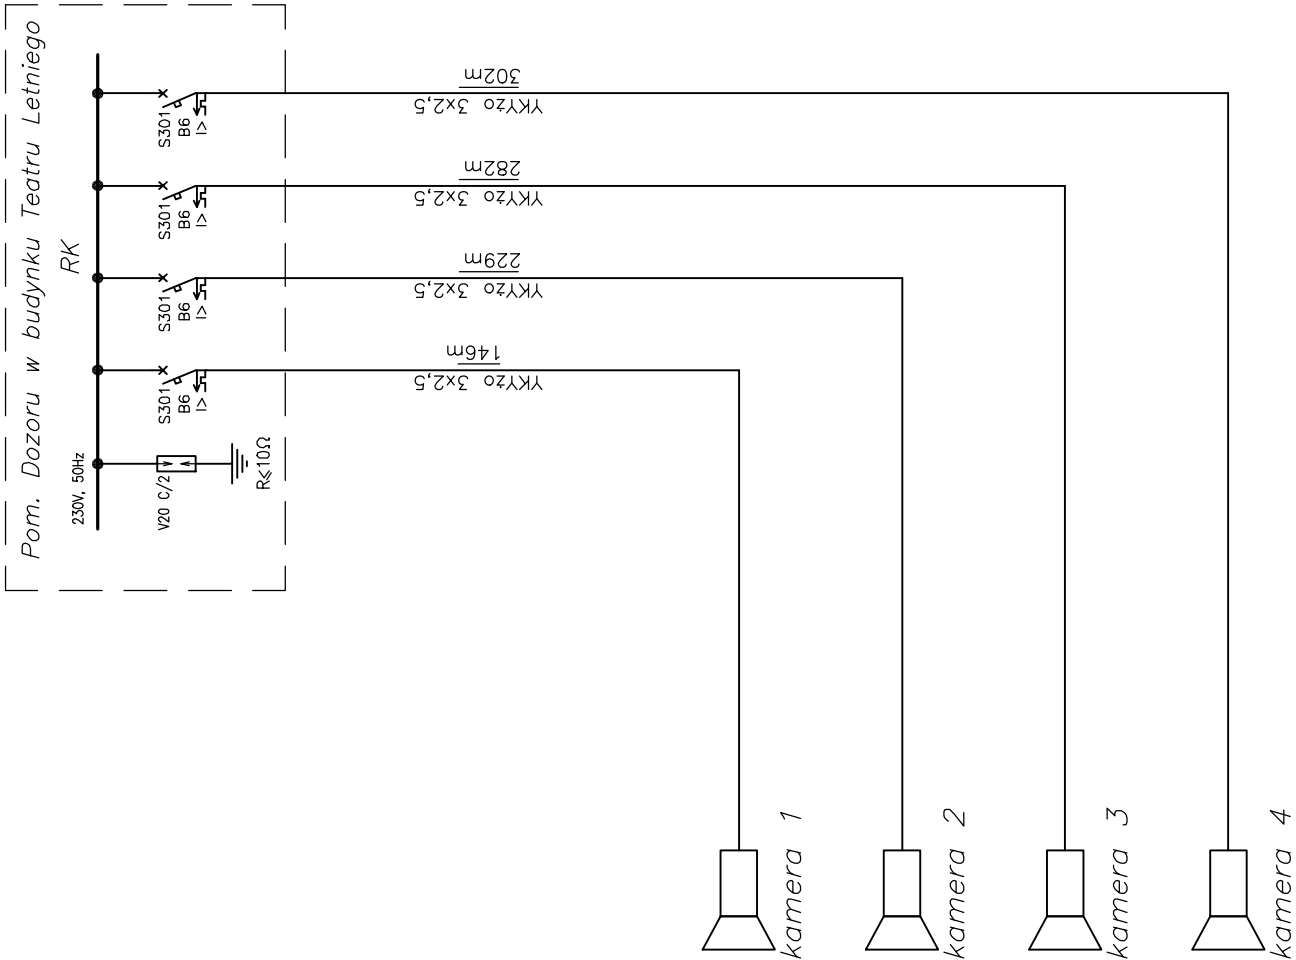

Ochrona przeciwporażeniowa przez samoczynne wyłączenie zasilania

Układ sieci TN–S

Obiekt: <i>Oświetlenie i sieci elektryczne w Parku Kasprowicza w Szczecinie –etap II</i>			
Adres: Szczecin, ul. Wyspiańskiego, ul. Fałata, ul. Słowackiego dz. 1, 6, 3/3, 3/6, 3/7 obr. 2139; dz. 116, 117, 119 obr. 2140; dz. 1/3 obr. 1022;			
Inwestor: Gmina Miasto Szczecin, 70—496 Szczecin, pl. Armii Krajowej 1			
PRACOWNIA PROJEKTOWA ”ELEKTROPLAN” ul. Królowej Korony Polskiej 25 tel./fax.: 091—4553854 e—mail: biuro@elektroplan.szczecin.pl			
Proj. inż. R.Stachowicz	135/Sz/81		
Oprac. mgr inż. M.Czaplicki			
Spr. mgr inż. D.Wisniewski	ZAP/0119/PWOE/04		
Temat rys.: Oświetlenie Teatru Letniego Schemat strukturalny zasilania kamer systemu telewizji obserwacyjnej			
Branża: ELEKTRYCZNA			
Data : 09.2008	Skala : —	Faza. : PB	Nr rys. : 7 Ark. —

UWAGI:

1.W niniejszym opracowaniu przedstawiono zasilanie kamer telewizji obserwacyjnej.

2.Dobór kabli sygnałowych, kamer i innych elementów systemu, oraz podłączenia i konfiguracja systemu wg odrębnego opracowania.

3. RK – Rozdzielnia telewizji dozоровej wg odrębnego opracowania.