Obiekt: ul. Obotrycka
Gmina: Miasto Szczecin
Obręb nr: 3097
Działka nr: 6/18

Skala 1:500

Kierownik roboty: mgr inż Ryszard Pasternak

nr upr. zawodowych 14095

Wykonano metodą rastrową+ pomiar syt.-wys.

geo
Czackiego 3A/16
70-216 Szczecin
tel. 4898-613,kom.0 507 004 571

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej
KERG: 1360/2008
zgłoszonej w MODGiK w Szczecinie

Wtórnik niniejszy sporządzono przy wykorzystaniu:

1. Mapy zasadniczej w skali 1:500
arkusz mapy zasadniczej: B-07, B-18, B-19, B-28, B-29
2. Danych branżowych części uzbrojenia podziemnego
3. Pomiaru dodatkowych elementów (np. rzędne, wejść, drzewostanu itp.)
4. Opracowanych geodezyjnie elementów planu zagospodarowania przestrzennego (linie regulacyjne, osie ulic)

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:

1. Danych branżowych – z literą B
2. Pośredniego ustalenia przebiegu uzbrojenia aparaturą elektromagnetyczną – z literą A
3. Bezpośrednich pomiarów powykonawczych – bez liter
4. W związku z tym, w częściach 1 i 2 nie gwarantuje się kompletności, a dokładność położenia uzbrojenia jest niższa od dokładności kartometrycznej mapy.

Prezydent Miasta Szczecina
Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie
W obszarze oznaczonym linią ... dokonano aktualizacji treści mapy zasadniczej. Dokumenty z pomiaru uzupełniającego przyjęto do zasobu powiatowego w dniu 23.06.2008r i zaewidencjonowano pod nr Kerg 1360/2008
Niniejsza mapa może służyć dla celów projektowych.
Projektowane obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają wytyczeniu i inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych
Szczecin, dn. 23 czerwca 2008r
INFORMATYK
Maria Koziet

Na niniejszym wtórniku wykazano następujące projekty obiektów budowlanych, w tym uzbrojenia podziemnego terenu

1. proj. 1054/2006 – proj. kanalizacja teletechniczna
2. proj. 317/2007 – proj. przewód światłowodowy

Informacje dodatkowe

1. Wszelkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urządzeń podziemnych które nie zostały zgłoszone do inwentaryzacji o których brak informacji w instytucjach branżowych
2. Zakres pomiaru.
3. W zakresie pomiaru znajdują się punkty osnowy objęte ochroną: 1500

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego
mgr inż Ryszard Pasternak
nr upr. zawodowych 14095

Aktualność wtórnika na dzień: 06.06.2008 r.

Wpisano do rejestru wtórników w
Prezydent Miasta Szczecina
MODGiK w Szczecinie
w dniu 23.06.2008r
Nr 819/1/1/08
INFORMATYK
Maria Koziet

3	2	6	2	0	1	1	2	0	9	2	2	8	1	9	/	1	/	1	/	0	8	2	0	0	8	.	0	6	.	2	3	3

Prezydent Miasta Szczecina
Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie
Reprodukowanie, rozpowszechnianie i rozprowadzanie niniejszego dokumentu wymaga zezwolenia o którym mowa w art. 18 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30 poz. 163 z późniejszymi zmianami).
Szczecin, dn.. 23 czerwca 2008r
INFORMATYK
Maria Koziet

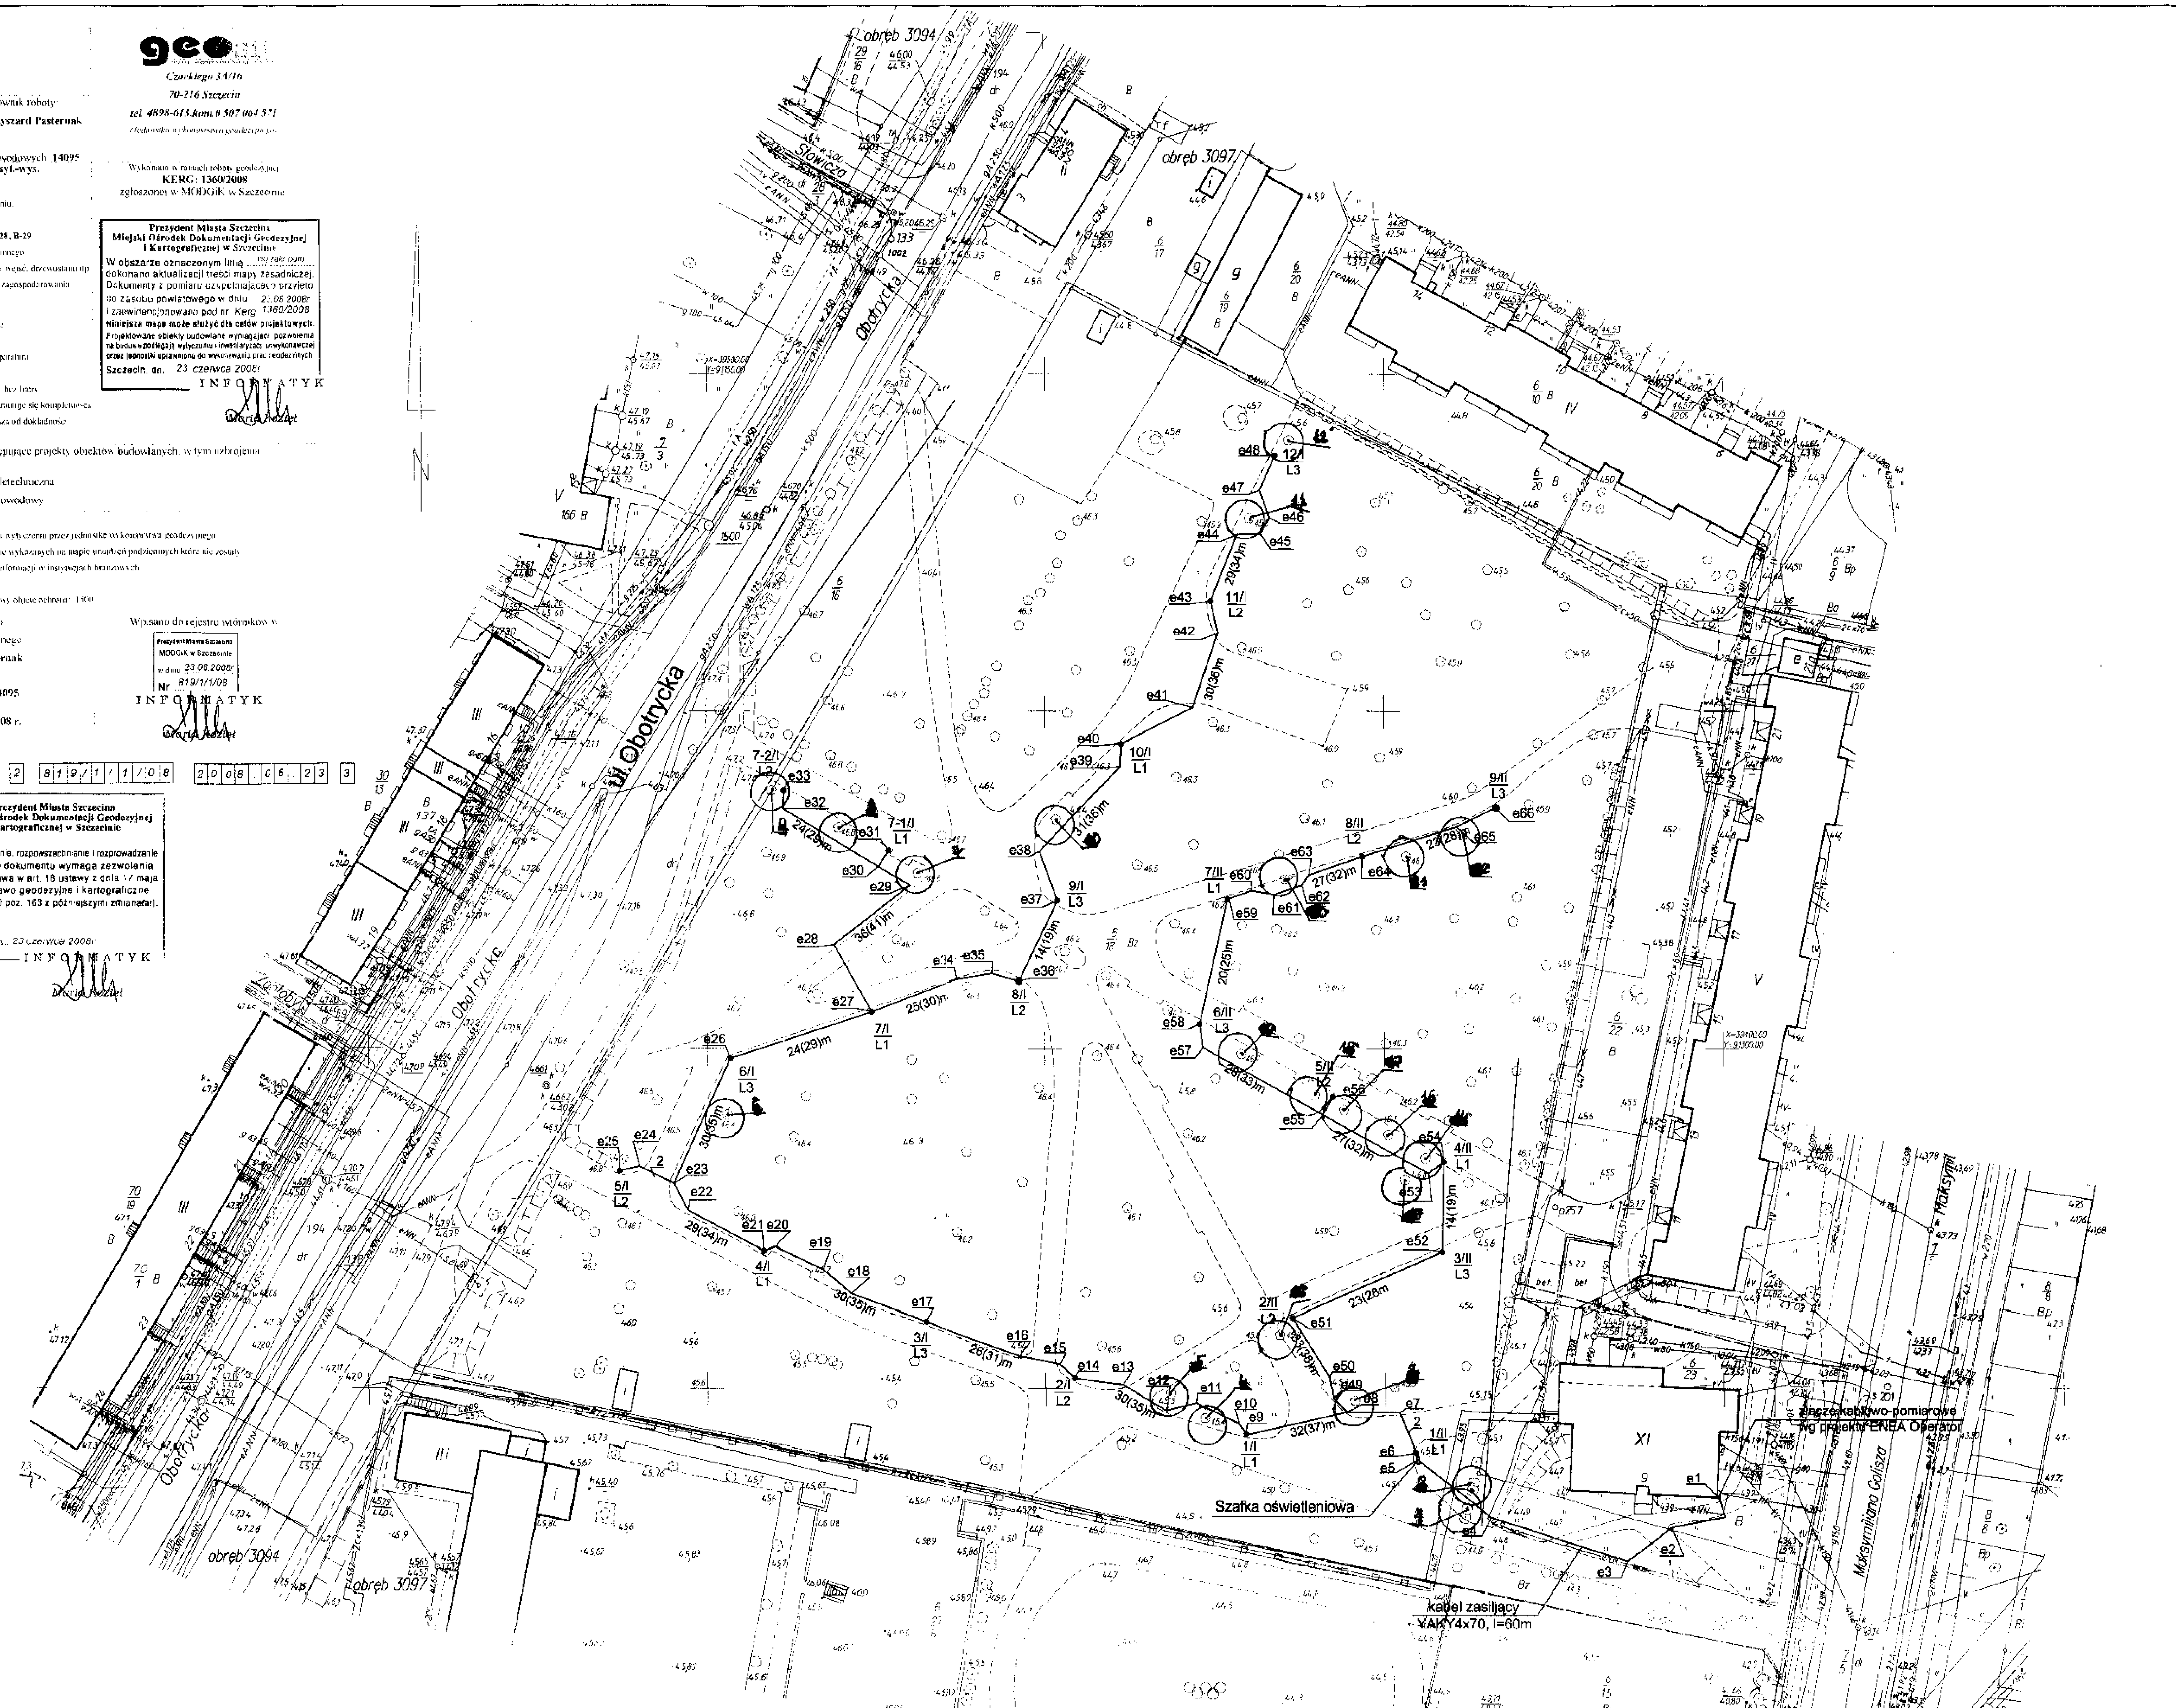

URZĄD MIASTA SZCZECIN
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Załącznik do [illegible] z dnia 05.12.08
Znak WGKiOŚ [illegible]

UWAGI :

1. ——— - kable typu YAKY4x16, układać na głębokości 0,7m.
2. 32(37)m - długość trasowa, w nawiasie długość całkowita kabla
3. Roboty ziemne wykonywać ręcznie. Przy zbliżeniach do systemu korzeniowego kable prowadzić w rurach osłonowych SRS50 układanych metodą przepychu
4. ● - proj. słupy oświetleniowe : produkcji MABO Szczecin stalowe rurowe ocynkowane np. typu MSO-45-2 o długości części nadziemnej 4,5m , długości całkowitej 5,9m
5. Oprawy oświetleniowe: typu "ELGOPARK ZFD 236" produkcji ELGO Gostynin : IP54 , II kl. ochronności ze źródłem światła 2 x świetlówka 36W. Kolor opraw : grafitowy.
6. W słupach montować izolowane złącza, np typu : bezpiecznikowe IZK-4-01, fazowe IZK-4-03 i zerowe ZK-4-04 - produkcji SINTUR Turek , wkładki topikowe BiWts 4A/gG
7. Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa : samoczynne wyłączanie zasilania

	IMIĘ , NAZWISKO	UPRAWNIENIA NR	PODPIS
Opracował :			
Projektował :	mgr inż. Zbigniew Majchrowski	146/Sz/85	
Inwestor :	Gmina Szczecin, Zakład Usług Komunalnych		
Temat opracowania:	Oświetlenie parku u zbiegu ulic Obotryckiej,Golisza i Oliwkowej		
Adres :	Szczecin, ul.Obotrycka, Oliwkowa działki nr 6/18 i 6/23		

Agencja Projektowa ELTOR Szczecin
Al.Boh. Warszawy 116/6
70-371 Szczecin
tel. 091 4841079 , 601 727281

Nr umowy	skala	Data :
WZ/1z/46/2008	1:500	08.2008r

Tytuł : **PLAN PROJEKTOWANEJ SIECI OŚWIETLENIOWEJ** — Rys. 1