


RSP Rozdzielnica Sterownicza Pompowni

$P_i=4,5\text{kW}$
 $P_{sz}=4,5\text{kW}$, $\cos\phi=0,89$, $I_{sz}=9,4\text{A}$
 Rozruch silnika – falownik




YKY 5x10 mm²
 $l=51,0\text{m}$

TR Tablica Rozdzielcza w Przedszkolu

$P_i=35,0\text{kW}$
 $k = 0,75$
 $P_{sz}=26,5\text{kW}$, $\cos\phi=0,93$, $I_{sz}=41,2\text{A}$



YKY 5x10 mm²
 istniejący $l=18,0\text{m}$

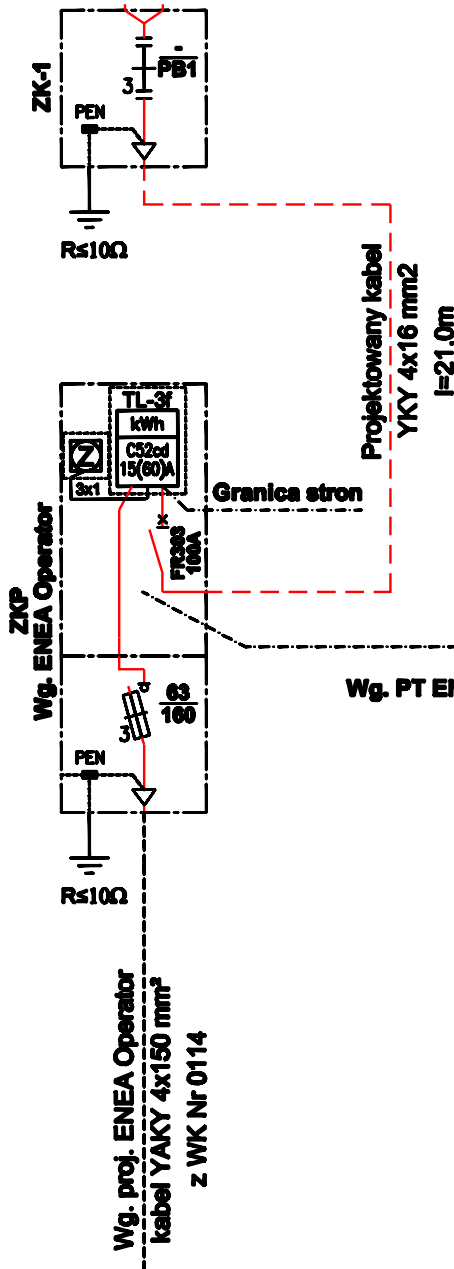

Ochrona przeciwporażeniowa:
 - samoczynne odłączenie zasilania
 - wyłączniki różnicowo-prądowe

Jednostka projektowa :

top-eko PRACOWNIA PROJEKTOWA

TOP-EKO WOJCIECH BOGUSŁAWSKI

ul. Dworcowa 2a, 70-208 Szczecin
 tel. (091) 431 98 70 fax. 431 98 69
 biuro@top-eko.pl www.top-eko.pl

autor / projektował :

Olgierd GRUNAU upr. nr 140/Sz/86, 427/Sz/84

opracował :

mgr inż. Joanna Bęł
 mgr inż. Bartłomiej Jasowski

sprawdził :

mgr inż. M. Puroczyńska upr. nr 407/Sz/84

inwestor :

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
 ul. KU SŁOŃCU 128a, 71-000 SZCZECIN

nazwa inwestycji/adres :

**PRZEKSZTAŁCENIE STAREJ NIECKI
 NA FONTANNĘ
 W PARKU NOAKOWSKIEGO W SZCZECINIE**

tytuł opracowania :

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 Przyłącze elektroenergetyczne fontanny.

tytuł rysunku :

SCHEMAT.
 Linie kablowe 0,4 kV i ZK-1.

miejsce i data :

Szczecin, sierpień 2006

kod pliku :

7301601

skala :

/

nr rys. :

02