


SCHEMAT POŁĄCZEŃ STEROWNIKA Z ZAWORAMI ELEKTROMAG.

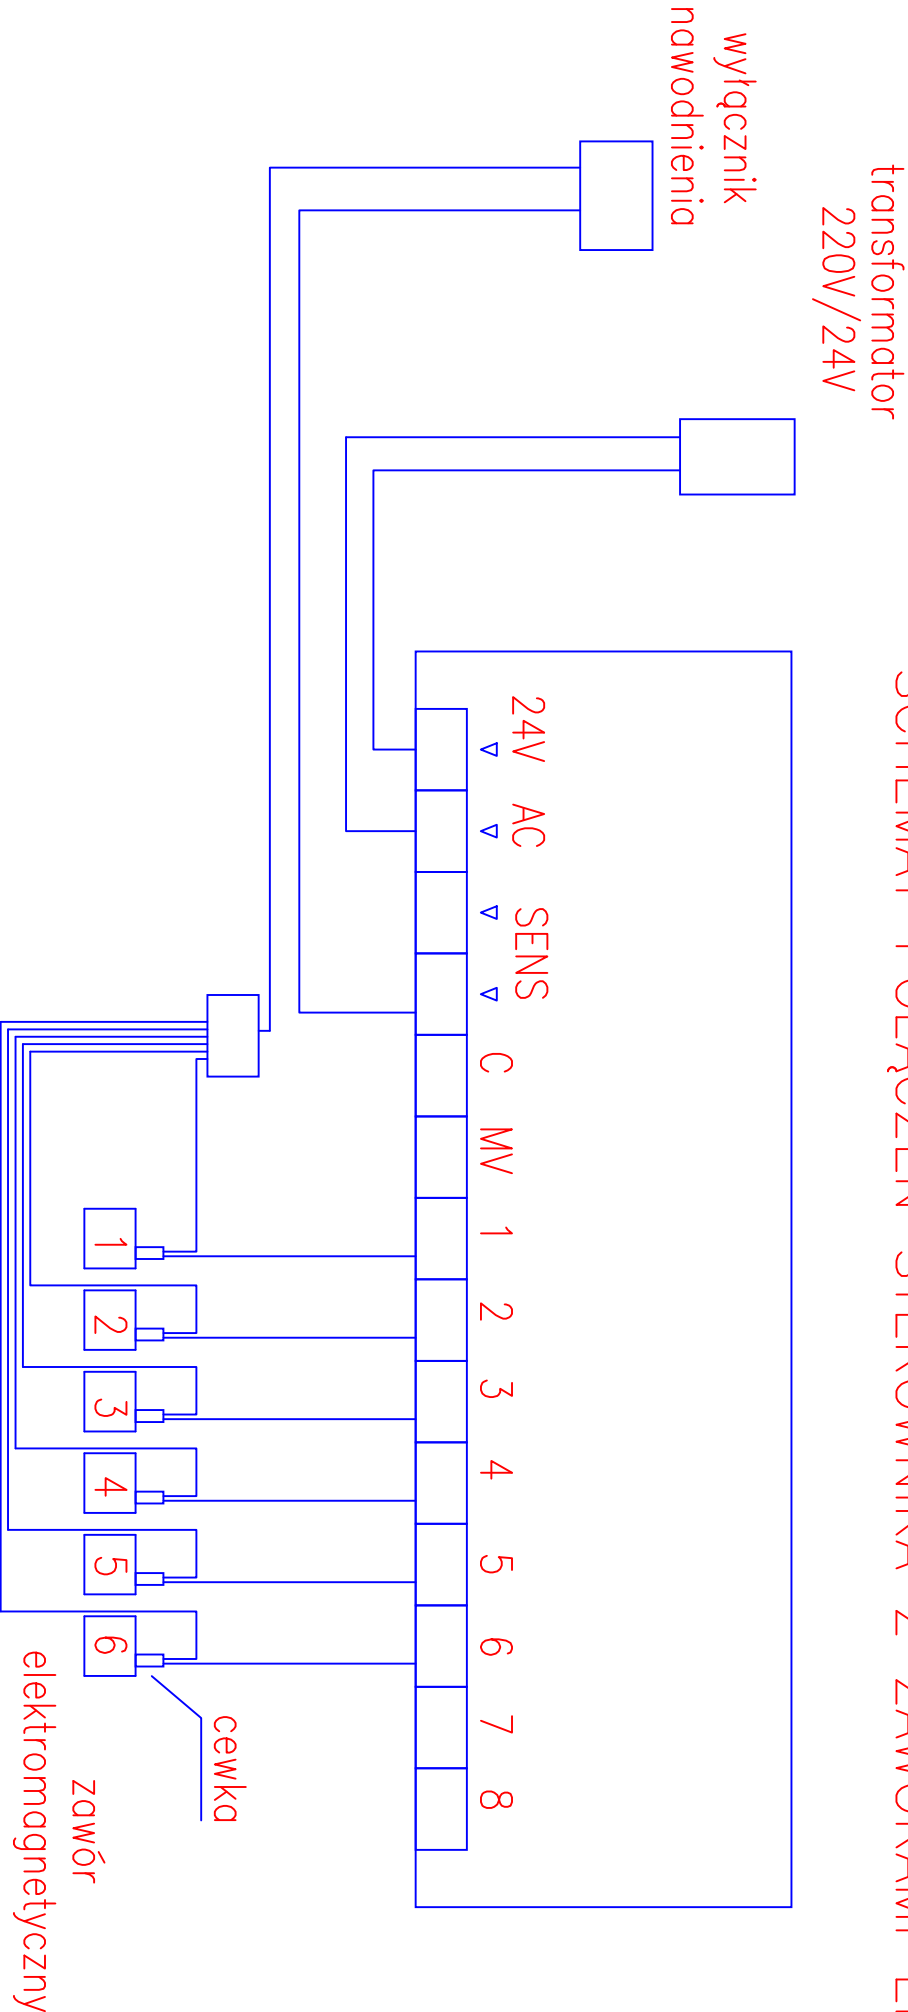

Ochrona przeciwporażeniowa  
przez samoczynne wyłączanie zasilania

|                                                                                                                                            |                                                             |  |  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|--|------------------|
| OBIEKT: ODTWORZENIE UKŁADU KOMPONENCYJNEGO<br>"RÓŻANKI" W PARKU KASPROWICZA W SZCZECINIE<br>dz.nr ewid.19/10breb 2138 Szczecin–Pogodno 138 |                                                             |  |  | Zlec. nr         |
| TEMAT:<br>PB Zasilanie systemu nawadniania i fontanny.                                                                                     |                                                             |  |  |                  |
| TREŚĆ: rys. :                                                                                                                              | Schemat sterowania nawadniania                              |  |  | DATA:<br>05.2006 |
| OPRACOWANIE                                                                                                                                | mgr inż.Hanna Właszczyk<br>nr uprawnień: 123/Sz/84          |  |  | SKALA:<br>1:500  |
| SPRAWDZONA                                                                                                                                 | mgr inż.Aleksander Wieczorkiewicz<br>nr uprawnień: 53/Sz/78 |  |  | NR RYS.:<br>2    |