



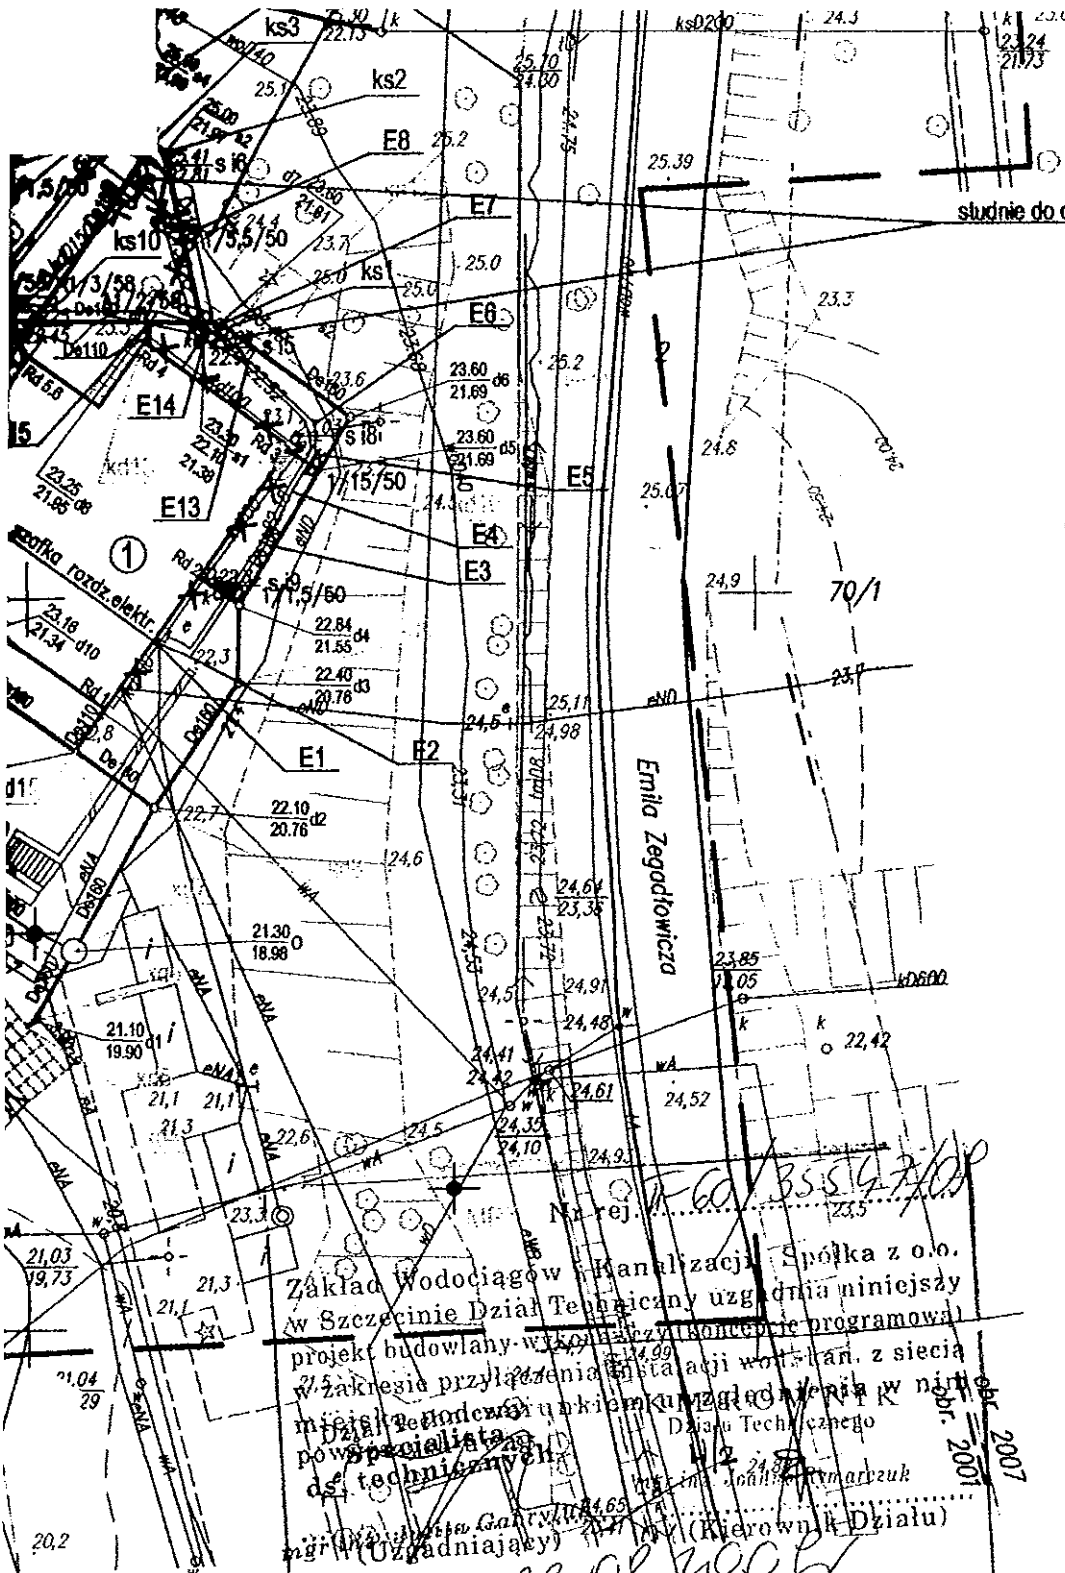

OZNACZENIA:

- 1/5/50 rura osłonowa Arot typu DVK-T
1-ilość przepustów; 5 - długość prz
- A1/5/58 rura osłonowa dwudzielna Arot typ
1-ilość przepustów; 5 - długość prz
- trasa linii kablowej
- 2 2 - ilość linii kablowych na trasie ka


UWAGA: Istniejący kabel 0,4 kV na odcinku E:

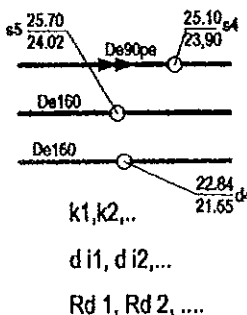


- PROJEKTOWY
- PROJEKTOWY
- PROJEKTOWY
- ISTNIEJĄCY
- ISTNIEJĄCY
- ISTNIEJĄCY



ISTNIEJĄCY



- ISTNIEJĄCY
- ISTNIEJĄCY



- DEMONTAŻE
- PIEZOMETR

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
w Szczecinie Dział Techniczny uzgodnienia niniejszy
projekt budowlany wykonany na podstawie programu
w zakresie przyłączenia instalacji wod.-kan. z siecią
miej. i regionalną punktem przyłączenia w nitr
powszechnie dostępny Dział Techniczny
mgr inż. Jan Ostaszewski (Kierownik Działu)
Szczecin, dnia 23.08.2007r.

Uwagi: Uprzejmie w rezerwie oddajemy
siedlisko sanitarnego dla kanalizacji
miej. i regionalnej. Proszymy o terenu
obrotu inwestora przepomp. Siłob. i
wzrost z rezer. inst. i przepomp.
podst. i gęstość uprzedzenia

Za zgodność z oryginałem

mgr inż. Jan Ostaszewski

x= 41 400,00