


RG-BOSMANAT

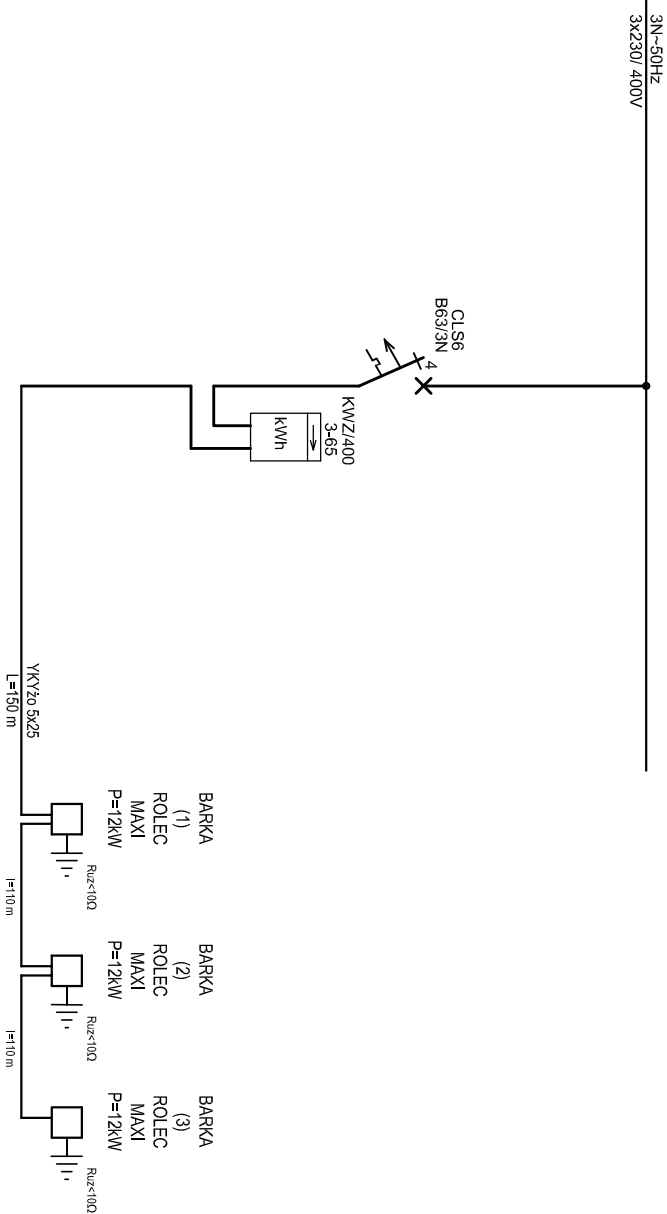

Uwagi:

1. Lokalizacja punktów zasilania ROLEC MAXI dla barek i pojazdów pływających wg planu zagospodarowania terenu 1:500
2. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym - samoczynne wyłączenie zasilania zgodnie z PN-IEC 60364

Sieć TN-S

 BIURO PROJEKTOWO-INŻYNIERSKIE SP. Z O.O. UL. JAGIELLOŃSKA 69, 70-382 SZCZECIN TEL./FAX (091) 462 40 91		
USŁUGI PROJEKTOWE W ZAKRESIE BUDOWNICTWA HYDROTECHNICZNEGO mgr inż. Feliks Zjawin 71-276 Szczecin, ul. Reymonta 70 tel/fax: (091 48 77 815) e-mail: zfx@nesotrada.pl		
NAZWA INWESTYCJI		
Remont i przebudowa nabrzeża Bulwar Gdynski- -na odcinku od Mostu Długiego do Trasy Zamkowej w Szczecinie		
ADRES INWESTYCJI		
Bulwar Gdynski w Szczecinie działki: dr. 18 obr. 1086; dr. 2, Bp 5/10, Wp 1/3, dr. 1/2 obr. 1085; dr. 6/4, Ba 5/1, dr. 3/1 obr. 1083.		
INWESTOR		
Zakład Usług Komunalnych ul. Ku Słońcu 125A 71-080 Szczecin		
TYTUŁ RYSUNKU: SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA PUNKTOW ROLEC MAXI		
PROJEKTOWAŁ:		
mgr. inż. Jerzy Tyszką upr.bud nr 126/Sz/79 w specjalności inst. elektrycznych		
SPRAWDZIŁ:		
inż. Tatiana Tylec upr.bud nr 57/Sz/77 w specjalności inst. elektrycznych		
BRANŻA: ELEKTRYCZNA		
FAZA: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY		
SKALA: DATA: WRZESIEŃ-GRUDZIEŃ 2006		NR.RYS. 3
PRACA AUTORSKIE ZASTRZEŻENIE PROJEKTOWO-INŻYNIERSKIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWIE ZWIĄZANEJ ZOBOWIĄZANIE POLECA WRAZ		