

Legenda:

osprzęt elektroinstalacyjny nim IP44
- gniazdo 2P+Z 230V

- 4x14W IP65 np. AC 414 I65 PP SH

- 3x14W IP65 np. AC 314 I65 PP SH

- czujka ruchu


-czujnik zmierzchu

-grzejnik elektryczny WKS100 1000W

-podgrzewacz elektryczny przepływowy 3kW

-słyszarka

- wypust kablowy 3x1.5mm2

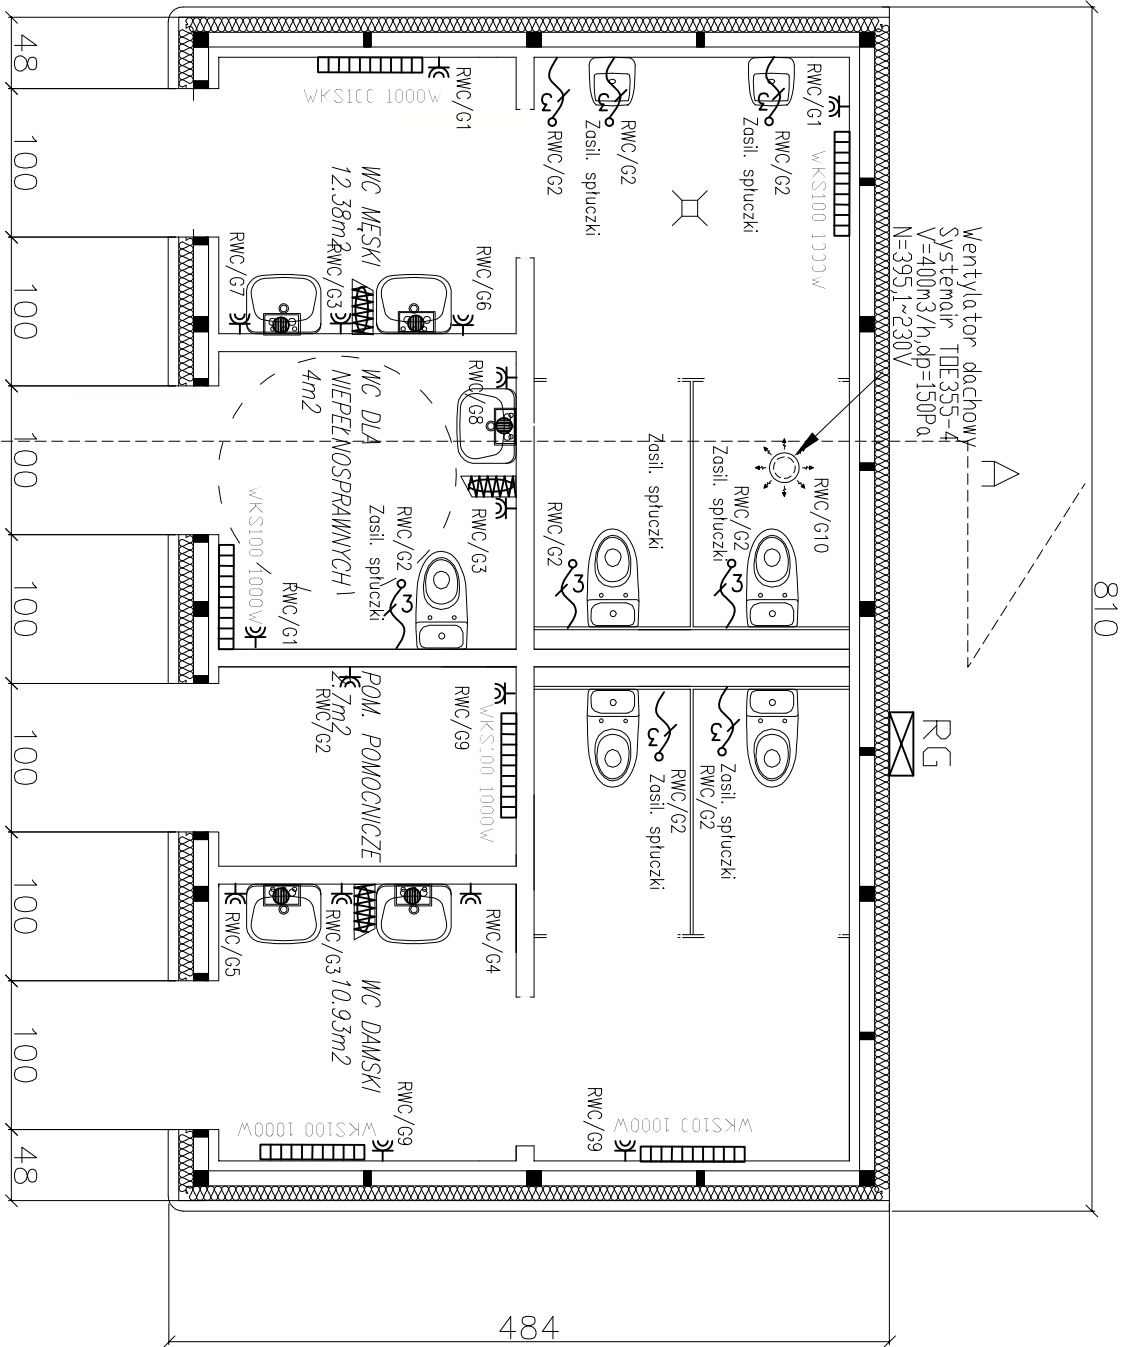

BIURO PROJEKTOWO-INŻYNIERSKIE sp.z o.o.
UL. JAGIELLOŃSKA 69, 70-382 SZCZECIN
TEL./FAX (091) 462 40 91

NAZWA INWESTYCJI

Remont i przebudowa nabrzeża Bulwar
Piastowski – projekt zamienny do
decyzji o pozwoleniu na budowę
nr 42/2007

ADRES INWESTYCJI

Bulwar Piastowski (działki: dr 15/1,
Wp 10/3 obr.1039; dr 12 obr. 1038;
dr 14/1, Wp 14/4 obr.1086;
dr 44, dr 14/4 obr. 1037;
dr 1/1, Wp 1/3 obr. 1085;
dr 6/3 obr. 1083; dr 10/9 obr. 1084;
dr 32 obr. 1029) w Szczecinie

INWESTOR

Zakład Usług Komunalnych
ul. Ku Słońcu 125A
71-080 Szczecin

TYTUŁ RYSUNKU:

INSTALACJA GNIAZD

PROJEKTOWAŁ:

mgr inż. Norbert Wszytko
upr. nr 11/Sz/2001

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. Szymon Woyke

UPR.PR.DJ. 183/Sz/2002

BRANŻA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY

DATA: NR.RYS.

Wrzesień 2009 E3

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE.
PROJEKT TEN JEST CHRONIONY PRAWEM ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE
AUTORSKIM, KOPIOWANIE, POWIELANIE, ODSTĘPOWANIE I DOKONYWANIE
ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE I PODLEGA KARZE.