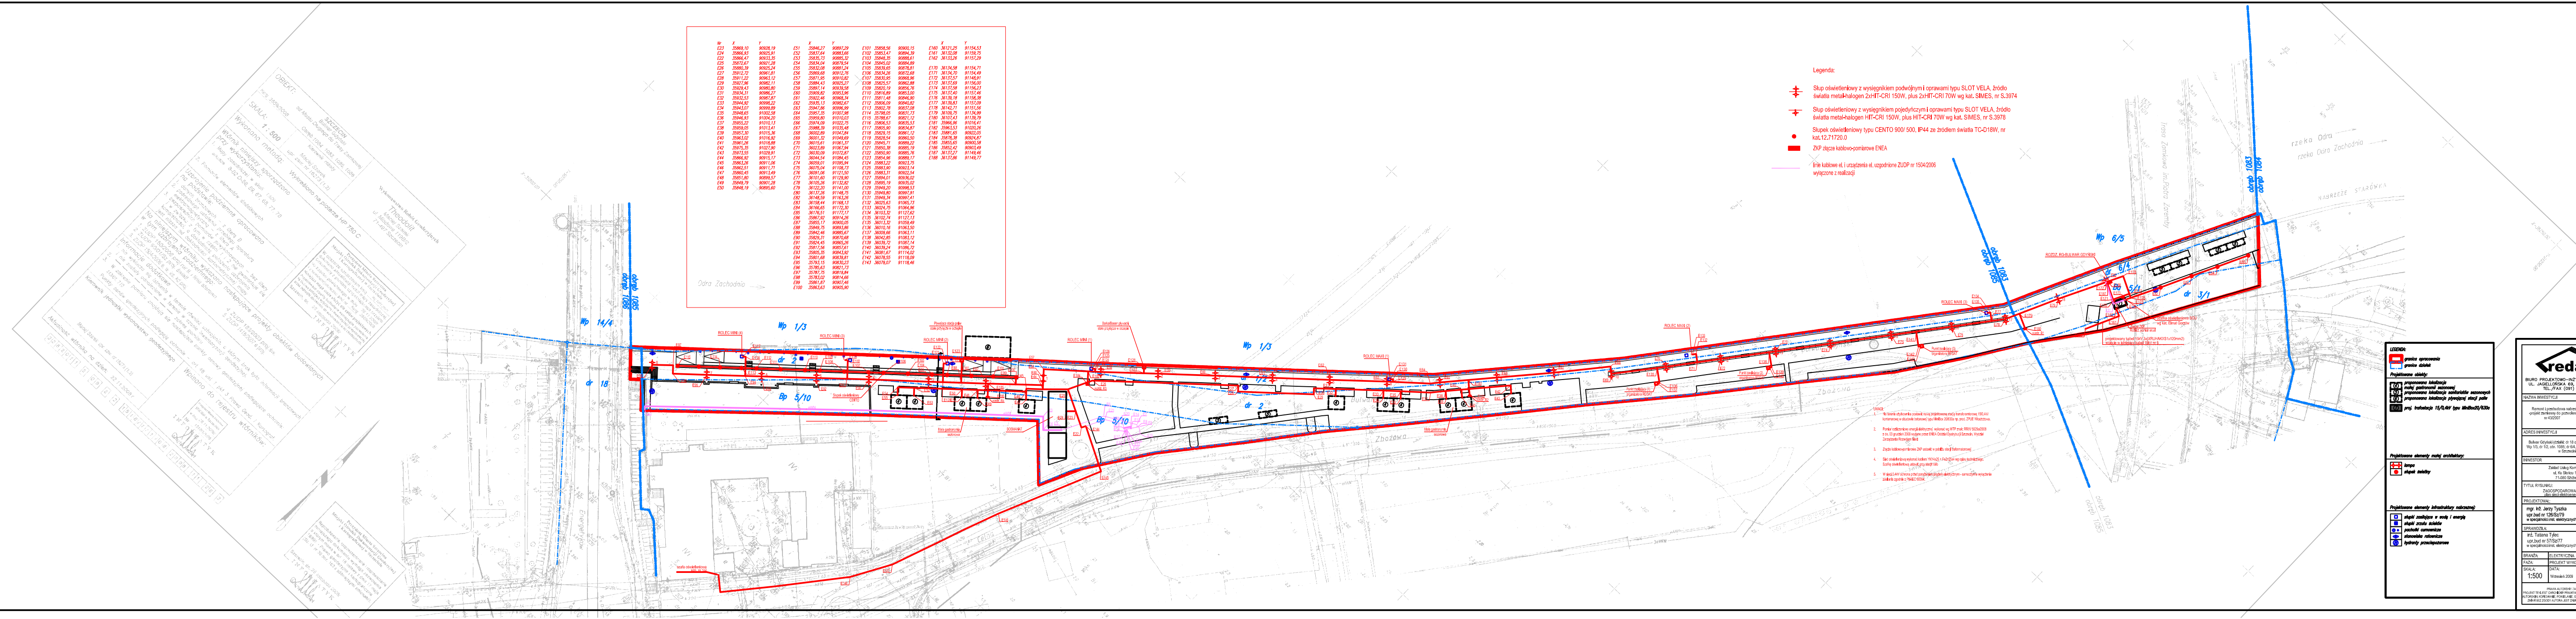
Legenda:
Słup oświetleniowy z wysięgnikiem podwójnym z oprawami typu SLOT VELA, źródło światła metalohalogen HIT-CRI 150W, plus HIT-CRI 70W wg kat. SIMES, nr S.3974
Słup oświetleniowy z wysięgnikiem pojedynczym z oprawami typu SLOT VELA, źródło światła metalohalogen HIT-CRI 150W, plus HIT-CRI 70W wg kat. SIMES, nr S.3978
Słupek oświetleniowy typu CENTO 600/ 500, IP44 ze źródłem światła TC-D18W, nr kat.12.71720.0
ZKP (tejce kablowo-montażowe ENEA
linie kablowe wł. i urządzenia wł. uzgodnione ZUDP nr 1504/2006 wdrożone z realizacji
Uwagi:
1. W kanale drogowym ułożyć kolo światłowodowy (kolo) o średnicy 150 mm
2. Przed rozpoczęciem prac należy uzyskać zgodę na ZUDP oraz ZRID
3. Zasilanie projektowanych słupów oświetleniowych z istniejącej szafki oświetleniowej
4. Słupy oświetleniowe posadowić na fundamencie prefabrykowanym
5. W miejscach przecięcia z istniejącymi kablami należy zachować ostrożność i wykonać prace ręcznie
LEGENDA:
granice opracowania
granice działek
Projektowane obiekty:
projektowana kanalizacja
kable zasilające oświetlenie
projektowane oświetlenie pieszojezdni drogi wraz
projektowane oświetlenie pieszojezdni drogi pieszo
wraz instalacją SLOT VELA 150W/70W
Projektowane elementy małej architektury:
kosze
stojaki rowerowe
Projektowane elementy infrastruktury technicznej:
słupki oświetleniowe
słupki zasilające
słupki ostrzegawcze
elementy odwodnienia
istniejące przyłączenia
Zbiornik wodny
Zbiornik wodny
Zbiornik wodny
Zbiornik wodny
Rzeka Dąbia
rzeka Dąbia Zachodnia
Rzeka Dąbia Zachodnia
Rzeka Dąbia
Rzeka Dąbia Zachodnia
Rzeka Dąbia
Rzeka Dąbia Zachodnia
Rzeka Dąb