


Złącze kablowo pomiarowe ZKP/ENEA

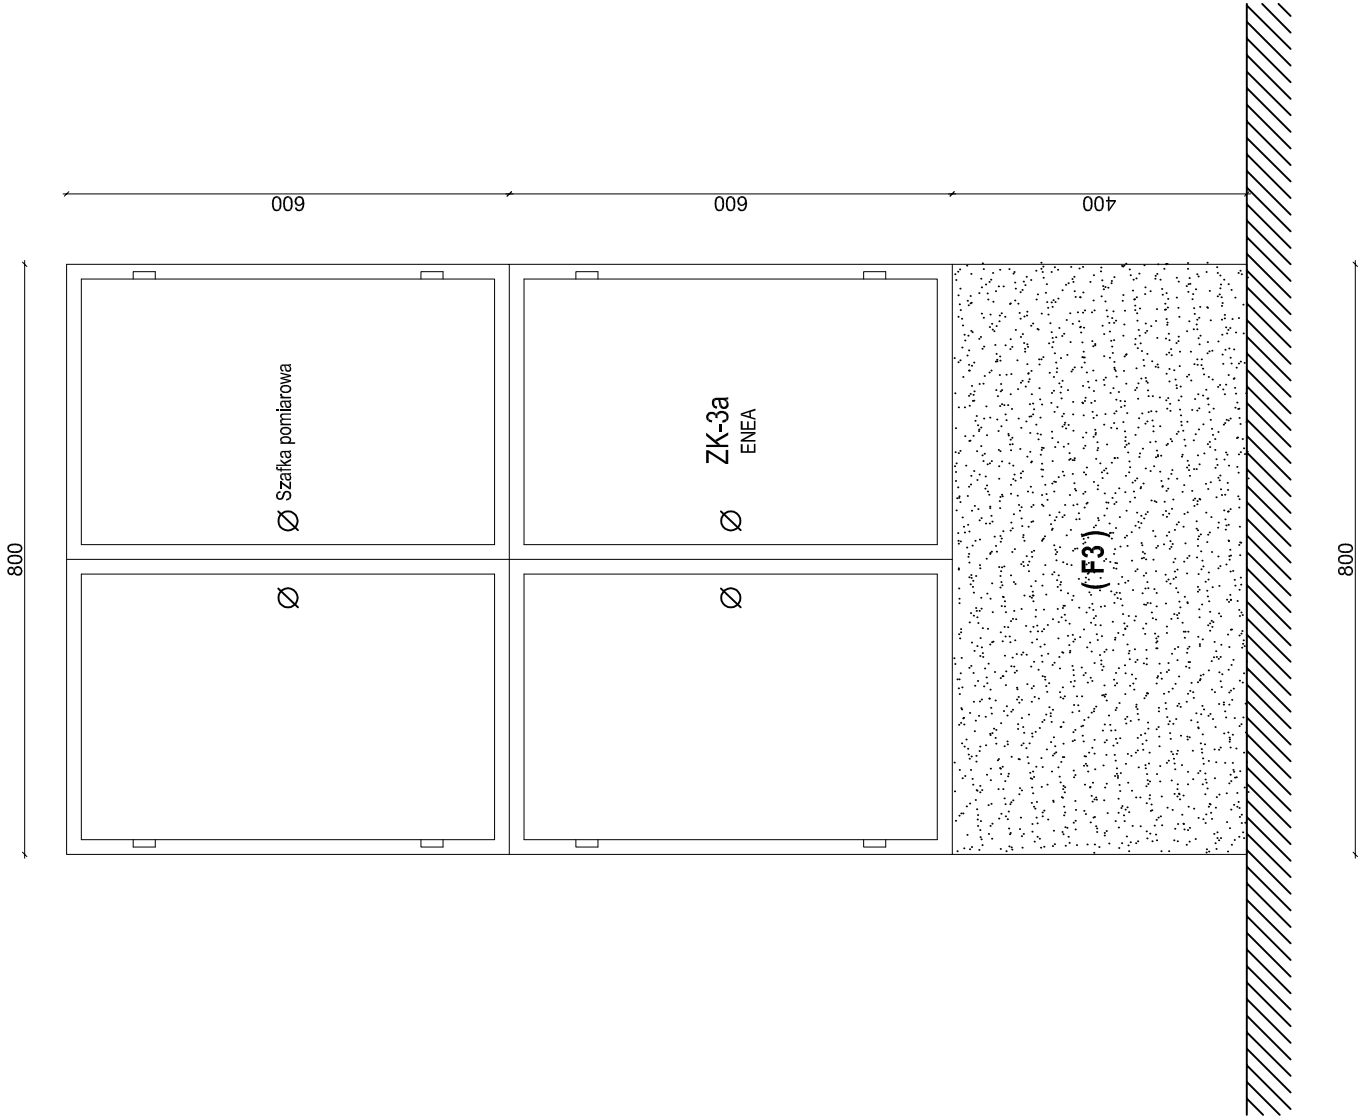

Uwagi:

1. Złącze kablowo-pomiarowe ZKP IP44/IK10 w obudowie izolacyjnej w II klasie ochronności np. typu ZK3a/1PP wg kat. ZPUE Włoszczowa lub podobne, lokalizacja złącza ZKP wg planu zagospodarowania terenu 1:500 w pobliżu stacji trafo
2. Układ pomiarowo-rozliczeniowy en.el. wykonać wg WTP znak: RR/1/5929a/2008 z dn. 03 grudzień 2008 wydane przez ENEA/Oddział Dystrybucji Szczecin
3. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym - samoczynne wyłączenie zasilania zgodnie z PN-IEC 60364

 BIURO PROJEKTOWO-INŻYNIERSKIE sp. z o.o. UL. JAGIELLOŃSKA 69, 70-382 SZCZECIN TEL./FAX (091) 462 40 91	
NAZWA INWESTYCJI	
Remont i przebudowa nabrzeża Bulwar Gdylński -projekt zamieniony do pozwolenia na budowę nr 43/2007	
ADRES INWESTYCJI	
Bulwar Gdylski (działki: dr 18 obr. 1086; dr 2, Bp 5/10, Wp 1/3, dr 1/2, obr. 1085; dr 6/4, Ba 5/1, dr 3/1 obr. 1083) w Szczecinie	
INWESTOR	
Zakład Usług Komunalnych ul. Ku Siorciu 125A 71-080 Szczecin	
TYTUŁ RYSUNKU:	
ZŁĄCZE KABLOWO-POMIAROWE ZKP	
PROJEKTOWAŁ:	
mgr inż. Jerzy Tysza upr.bud nr 126/Sz/79 w specjalności inst. elektrycznych	
SPRAWDZIŁ:	
inż. Tatiana Tylec upr.bud nr 57/Sz/77 w specjalności inst. elektrycznych	
BRANŻA: ELEKTRYCZNA	
FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY	
SKALA:	NR.RYS:
1:10	Wrzesień 2009
8	
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. PROJEKT TEN JEST CHRONIONY PRAWEM ZGODNIE Z USTAWĄ PRAW AUTORSKICH I PRAWAMI SPOŁECZNO- KULTURNYMI. KOPIE, REPRODUKOWANIE, ROZPOW- SIEDZANIE, DROBNE DZIAŁANIA, WŁASNOŚĆ AUTORA JEST ZABRONIONE I PODLEGA KARZE.	