

Szafka pomiarowa zamontowana w pomieszczeniu technicznym FONTANNY
Szafka mocowana do ściany na kołki kotwowe.

K: 10386728

T: C11

Lic. nr. 85986869


Uwaga: Wprowadzenia i podłączenia wewnętrznej linii zasilającej (WLZ) do urządzeń stanowiących własność ENEA Operator Sp. z o.o. wykonają ze strony podmiotu przyłączonego osoby z ważnymi uprawnieniami kwalifikacyjnymi eksploatacji na podstawie pisemnego polecenia na prace wydane przez Rejon Dystrybucji Szczecin lub odpowiednie służby właściciela Sieci, po otrzymaniu zlecenia."

ist. układ 3f przenieść do nowego miejsca zasilni z pominięciem waga i przekładników stare zasilanie zlikwidować
Przed zmianą licznika na palpoś rechi przysięć prądowny system potadeh
WLZ prowadzić w miejscu ogólnodostępnym
WLZ przed zakryciem zgłosić do odbioru


Przezroczysta osł. izolacyjna przystosowana do plombowania

5xLY70 mm² w rurce RVS 75mm


l=1m

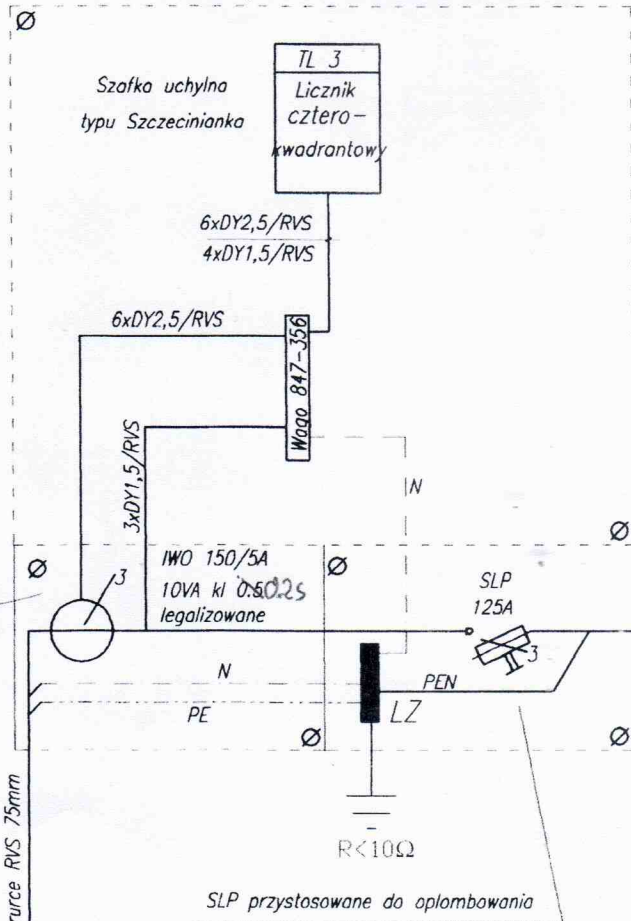

YKY 4x70 mm² w rurce RVS 75mm
l=20m

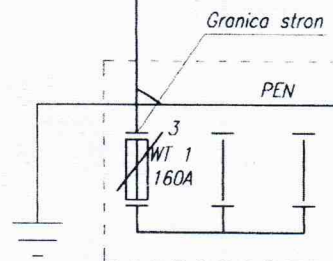

Rozdzielnia nn w stacji transformatorowej nr 11458

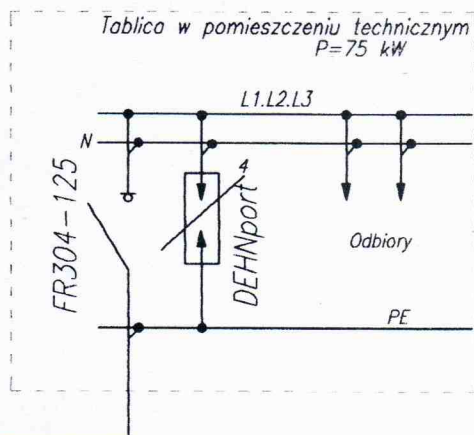

1. Do odbioru dostarczyć protokół rezystancji uziemienia
2. przekładniki oraz zabezpieczenia przedlicznikowe montować w osobnych przedziałach, za przezroczystą osłoną (np plexi)
3. Odczyt liczników na wys. 0,8-1,8m od podłoża
4. Do odbioru dostarczyć świadectwa legalizacji przekładników

OCHRONA OD PORAŻEŃ
SZYBKE SAMOCZYNNY WYŁĄCZENIE

WZROST MOCY

Schemat niniejszy został sprawdzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 04.05.2007r. oraz innymi obowiązującymi aktami prawnymi w projektowanym zakresie pod względem zgodności z warunkami przyłączenia znak

z dnia 16.02.2011 do układu pomiarowo-rozliczeniowego włącznie.
Sprawdzenie jest ważne do dnia ważności warunków przyłączenia.
Sprawdzenie przedłuża się na podstawie pisma
Znak 1303/2011 do dnia 16.02.2011
Szczecin, dnia 13.02.2011 podpis

ENEA Operator Sp. z o.o.
Oddział Dystrybucji Szczecin
Rejon Dystrybucji Szczecin

ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Szczecin
Szkola Majańska
Miód "Soczysta" ds. Ustaw Pomiarowych
Janusz Wiczowski

MXL 4 architekti ul. MARIACKA 6-8
71-546 SZCZECIN mxl4b@mxl4.com TEL. 914688 43 64

PROJEKT arch. arch.
EMILER MAKSYMUR, SZPABADZOWSKI

TEMAT
Remont fontanny na Wałach Chrobrego w Szczecinie

INWESTOR
Gmina Miasto Szczecin
Zakład Usług Komunalnych, ul. Ku S. 105/125A, 71-101, Szczecin

PRANŻA
Elektryczna
FAZA
P.W.

SPRAWDZĄC
mgr inż. KAPARA PRZEMISŁAW
upr. 16912/94
PUBIS

WYKONAL
TADEUSZ KOMBELNY
upr. 23912/94
PUBIS

TOM PROJEKTU
Instalacje elektryczne

NR RYSUNKU
05
TYTUŁ RYSUNKU
Schemat zasilania

SKALA
DATA
01.2011